Multiläpivienti kaapeleille (Rakenne min 100 mm)

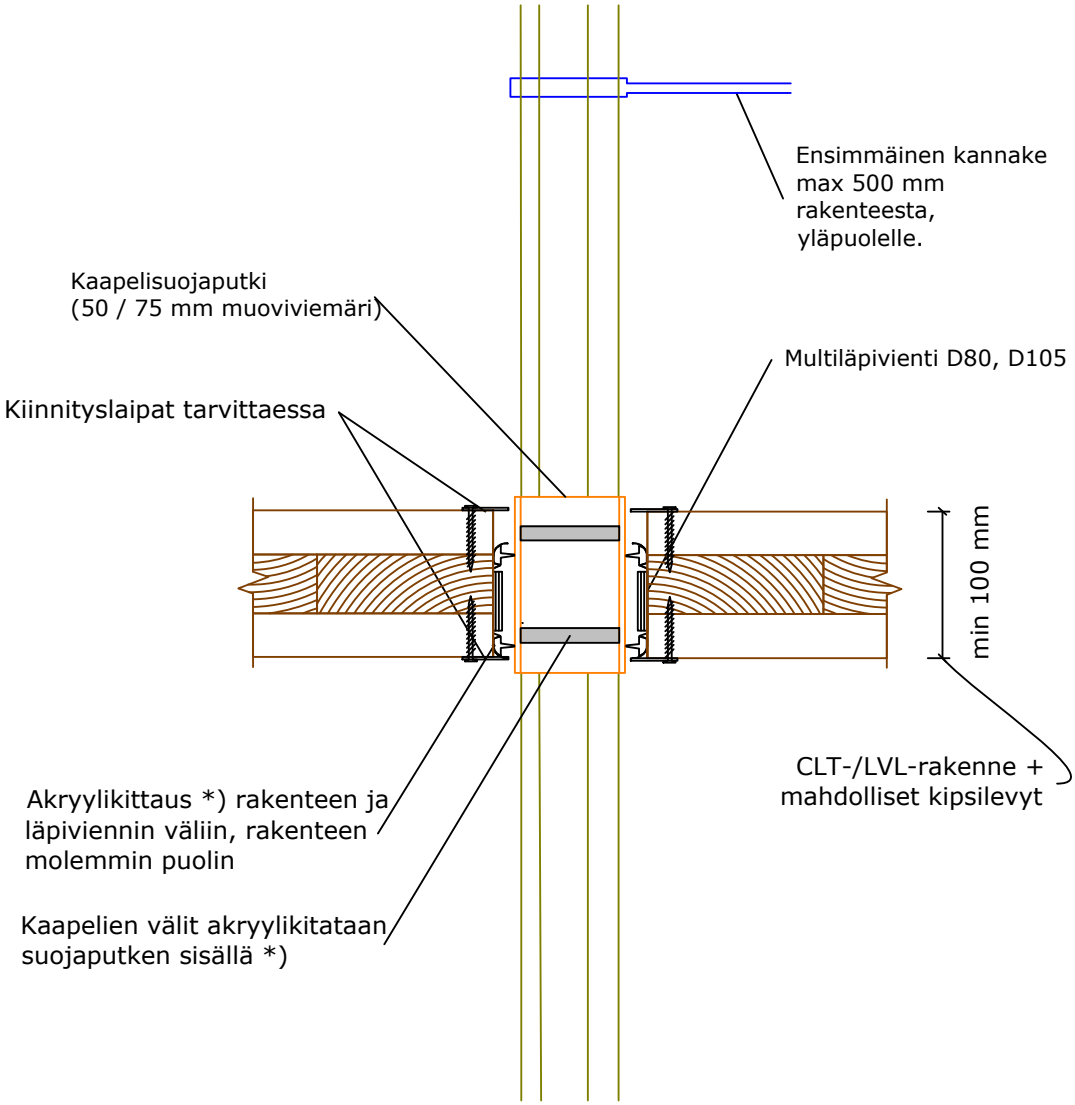

*) ei paloluokitusvaatimusta
a_2 - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä
K-mitta - Putken keskeltä seuraavan putken keskelle

Ilmaääni-eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (15.3.2023)	Kaapelit				Eristysvaatimukset		
	Kaapelikoko (max Ø mm)	Tuote	min a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eristämätön	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi-eristys
	Kaapelisuojaputki 50 [A] - kaapelinippu 47 - yksitt. kaapeli 22	D80	30	110	EI 60	-	-
	Kaapelisuojaputki 75 [A] - kaapelinippu 66 - yksitt. kaapeli 22	D105	30	135	EI 60	-	-
	[A]) Muovinen suojaputki						