Sewatek SWT-105 -paloakryyli kupariputkille

(Rakenne min 100 mm)

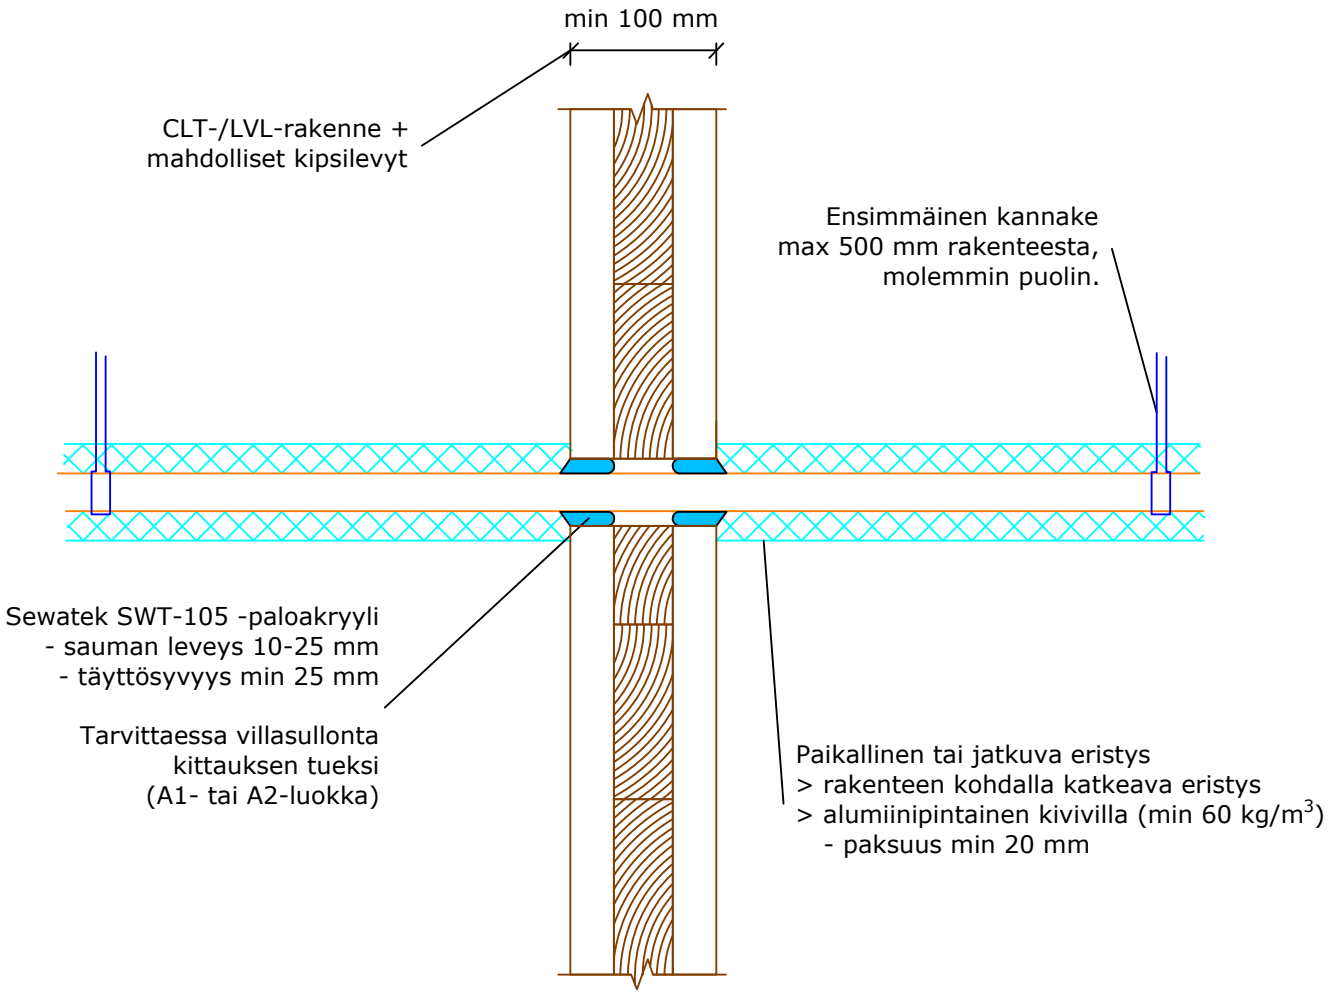

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaääni-eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (15.3.2023)	Kupariputket		Eristysvaatimukset [4]) L = min 350 mm			
	Putkikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristä-mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi-eristys
	Cu 42	60	-	EI 60 [4])	EI 90	-
	Cu 54	60	-	-	EI 60	
	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.					